

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI		
Nr	Przeznaczenie użytkowe pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
1.1	POM. ZAPLECZA OSP	8,79
1.2	GARAŻ OSP	34,78
1.3	WIATROLAP	2,62
1.4	PRZEDSIÓNEK	3,36
1.5	POM. GOSPODARCZE	8,21
1.6	POM. GOSPODARCZE	7,12
1.7	SZATNIA ŚWIETLICY	43,05
1.8	POM. ZAPLECZA SALI	27,77
1.9	POM. GOSPODARCZE	8,34
1.10	PRZEDSIÓNEK WC MĘSKIE	3,09
1.11	WC MĘSKIE	6,07
1.12	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,58
1.13	WIATROLAP	12,00
1.14	POM. TECHNICZNE	8,00
1.15	SALA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	117,00
Razem powierzchnia		294,78

- oprawa LED 10W szczelna IP44 z czujnikiem ruchowym zmierzchowym
- zasilanie wentylacji mechanicznej
- W ppoż. - przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- Aw. - oznaczenie modułu awaryjnego
- Awakucja - podświetlana oprawa ewakuacyjna

Uwaga.  
-Rozdzielnica musi posiadać własne uziemienie.


- rozdzielnia elektryczna
- oprawa oświetleniowa natynkowa 4000 K LED 3200lm IP44
- oprawa oświetleniowa natynkowa 4000K LED 3200lm
- wyłącznik jednobiegunowy
- wyłącznik jednobiegunowy IP44
- wyłącznik świecznikowy
- gniazdo wtykowe
- gniazdo wtykowe IP44
- gniazdo wtykowe 3 - fazowe IP44
- przepływowy podgrzewacz wody

Poręcz o średnicy 4 cm  
na wysokości 110 cm  
wraz z poręczą  
pośrednią na wysokości  
85 cm

Poręcz o średnicy 4 cm  
na wysokości 90 cm  
oraz 75 cm od  
płaszczyzny ruchu

2Komin wentylacja  
2K-pion

Poręcz o średnicy 4 cm  
na wysokości 110 cm  
wraz z poręczą  
pośrednią na wysokości  
85 cm

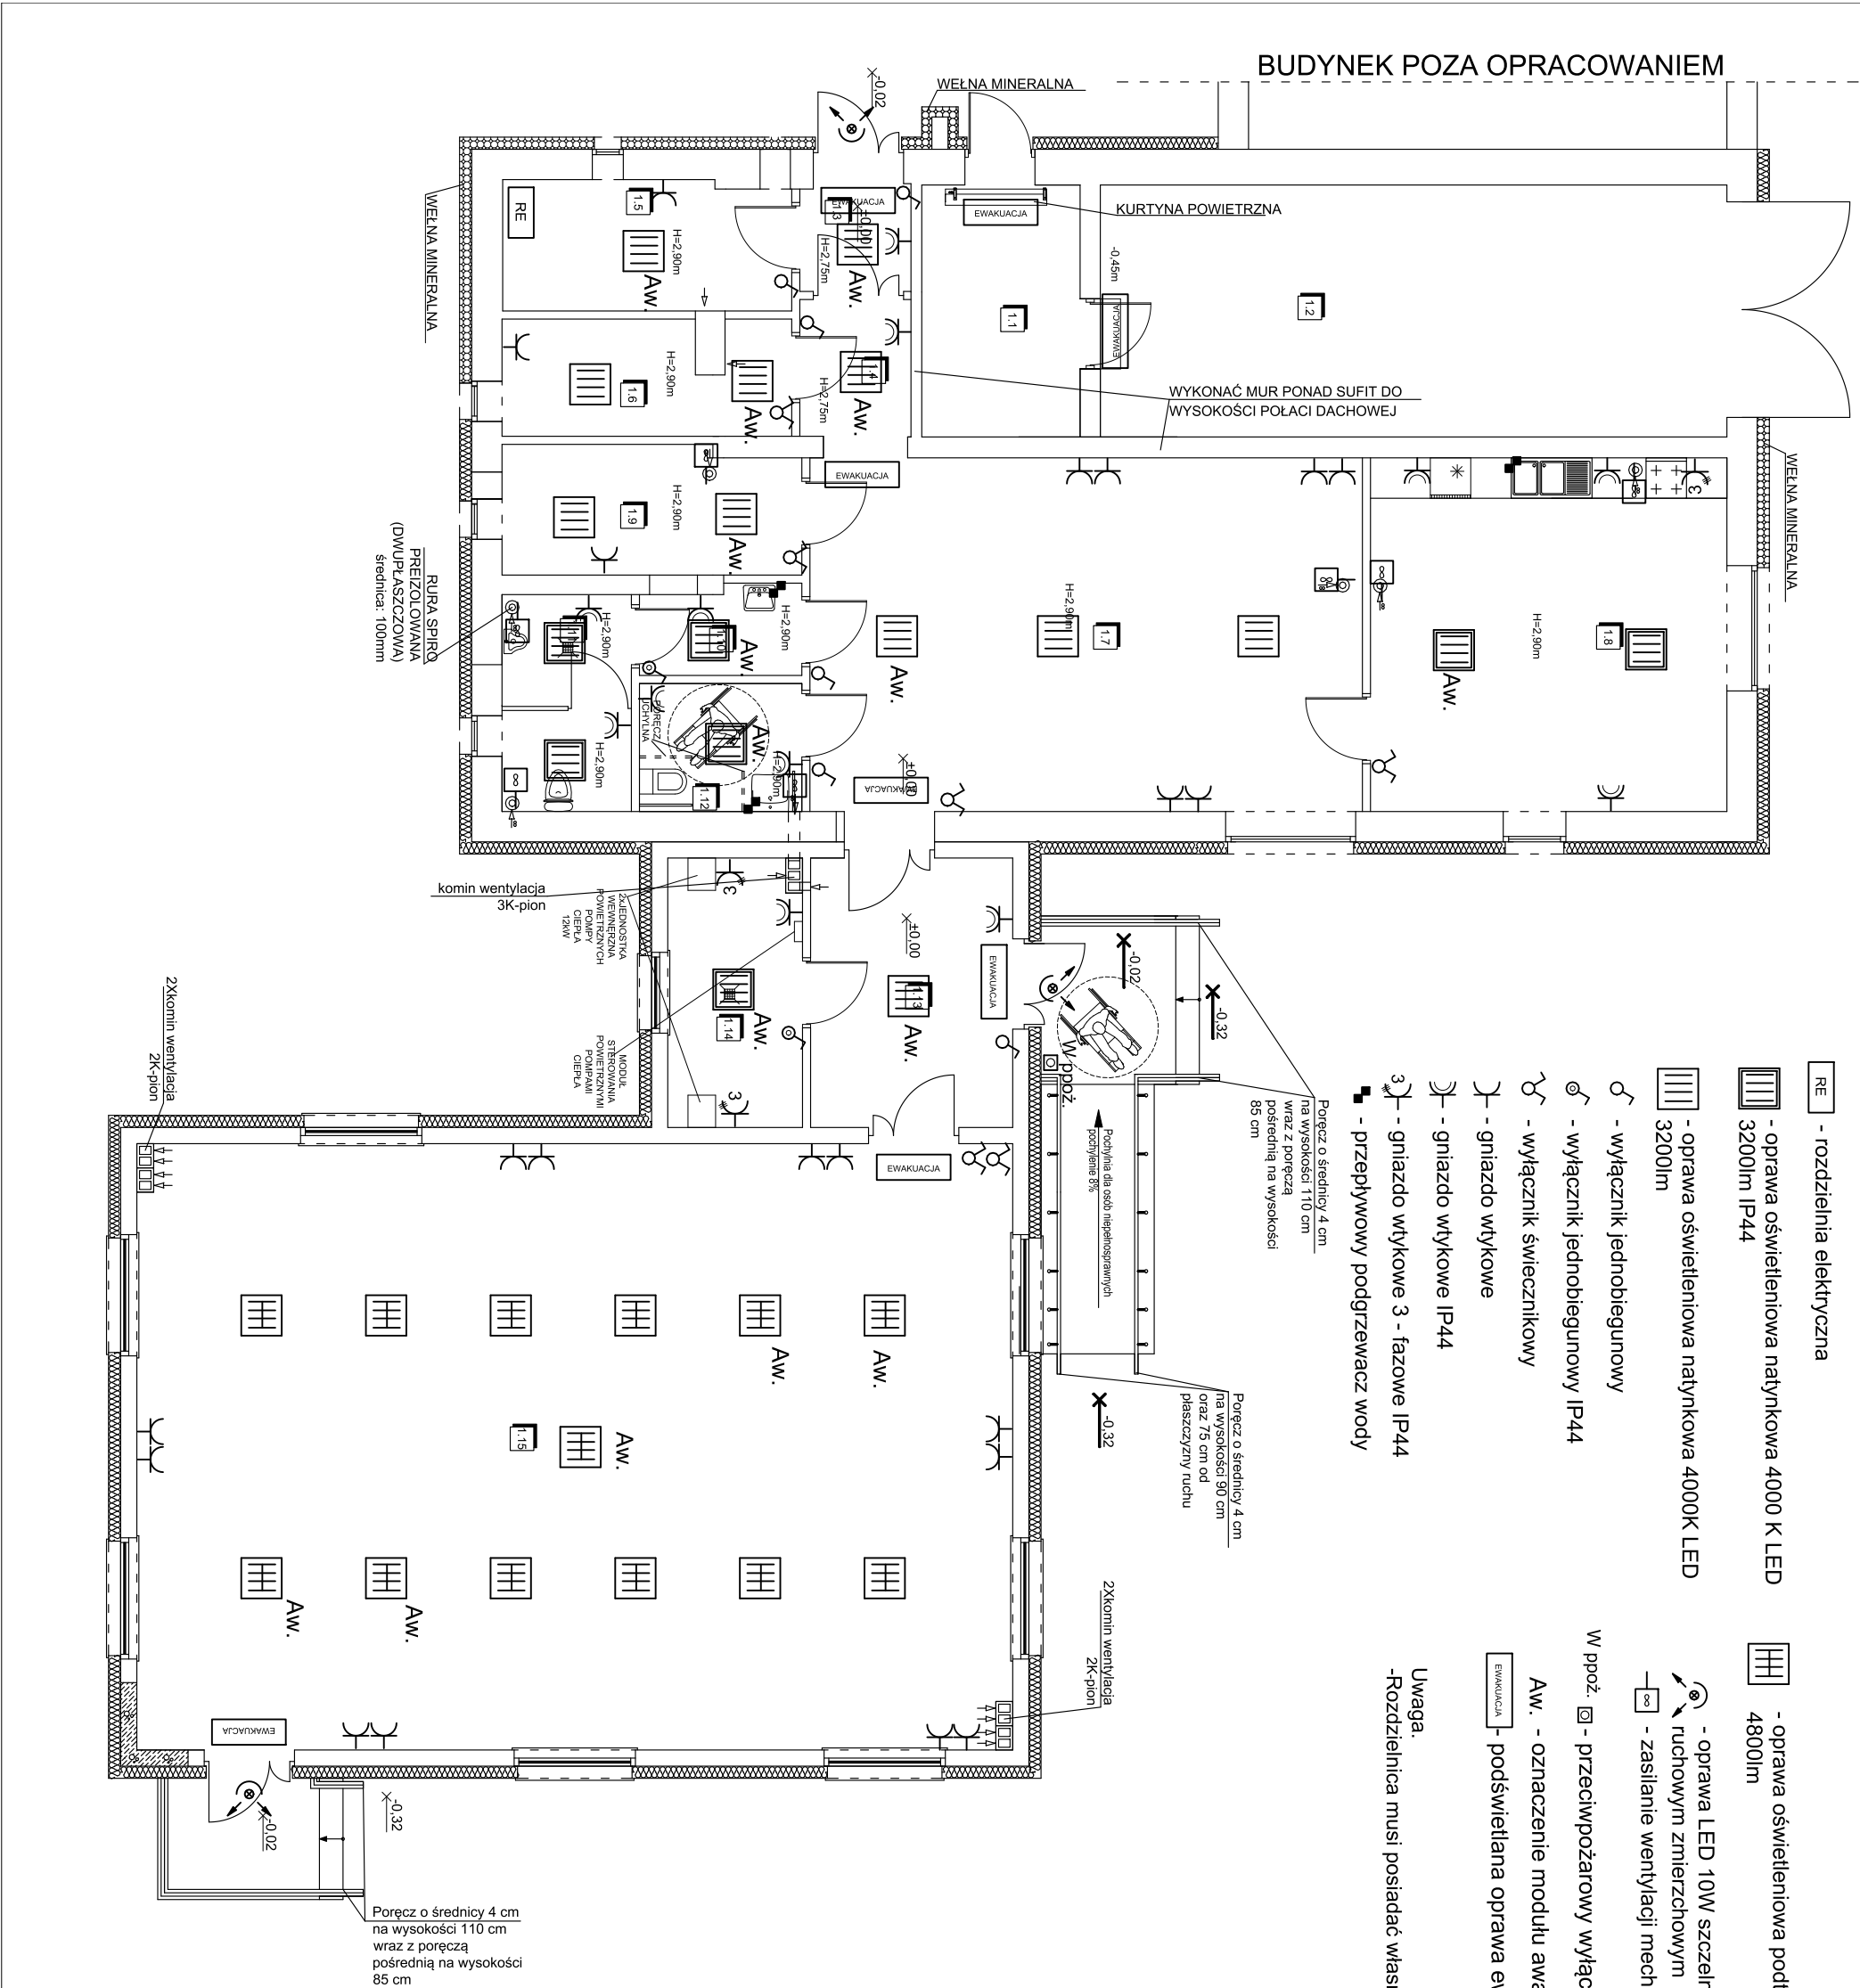

Oświetlenie w sali świetlicy wiejskiej 500 lux w pozostałych pomieszczeniach tj. szatni, łazienkach, pomieszczeniach gospodarczych 200 lux

Zasilanie oświetlenia wykonać przewodem YDYp 3x1,5 mm²

Zasilanie ogniazd wykonać przewodem YDYp 3x2,5 mm²

Uwaga.  
-Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.  
-Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać o odporności ogniowej EI60.

RZUT PRZYZIEMIA - SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ		SKALA 1:100
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT		BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ROZBUDOWA WRAZ PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, ZAGOSPODAROWANIE TERENU POPRZECZ URZĄDZENIE KĄPIKA REKREACYJNEGO ORAZ REMONT BOISKA SPORTOWEGO		
INWESTOR		
GMINA GĄSAWA		
UL. ŻNIŃSKA 8, 88-410 GĄSAWA		
ADRES		
Działka nr ewid. 229/4, 231/6, obręb SZELEJEWÓ, gm. GĄSAWA		
PROJEKTANT		
inż. Łukasz Olejnik		
upr. KUP/0072/PWOE/08		
w szczególności instalacyjnej		
bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. Tomasz Żeglicz		
upr. KUP/0140/PWOE/07		
w szczególności instalacyjnej		
bez ograniczeń		
DATA I PODPIS		
13.12.2019 r.		
nr rysunku		
E1		
13.12.2019 r.		